

## MATADOR® - 60mm væg hel stålkassette/hel stålkassette


Testen er foretaget af Skandinavisk Lydteknik.  
Nedenstående resultater er en afskrift af testrapport.  
En fuldstændig beskrivelse af testen fremgår  
af prøvningsrapporten.



### Prøvningsbestemmelser:

Laboratorium: DS/EN ISO 140  
Målemetode: DS/EN ISO 140  
Vurdering: DS/EN ISO 717

**Objekttype:** 60mm MATADOR® - væg, standardvæg, hel stålblade  
1,25mm begge sider, kerne 55mm mineraluld.

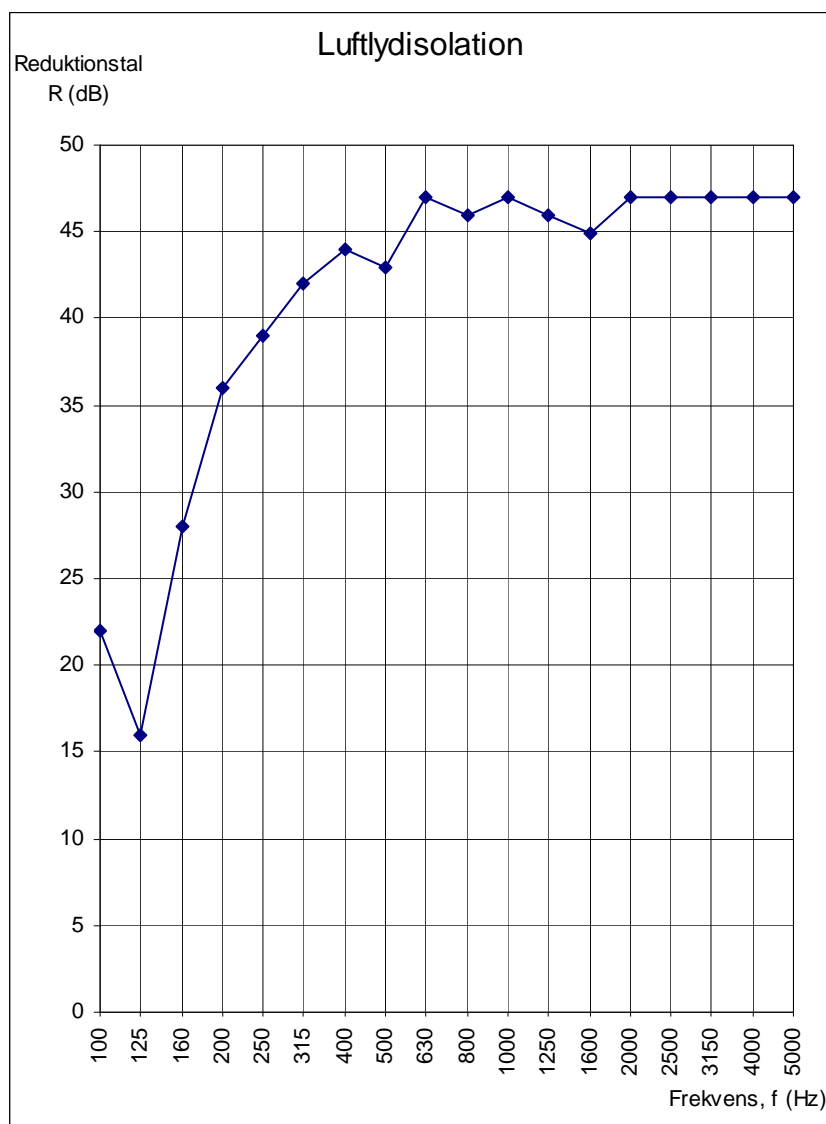

Frekvens f (Hz)	R 1/3-oktav (dB)
100 125 160	22,0 16,0 28,0
200 250 315	36,0 39,0 42,0
400 500 630	44,0 43,0 47,0
800 1000 1250	46,0 47,0 46,0
1600 2000 2500	45,0 47,0 47,0
3150 4000 5000	47,0 (47) (47)
R <sub>w</sub> C C <sub>tr</sub>	44 -4 -10

## MATADOR® - 60mm væg hel stålkassette/perforeret kassette

Testen er foretaget af Skandinavisk Lydteknik.  
Nedenstående resultater er en afskrift af testrapport.  
En fuldstændig beskrivelse af testen fremgår af  
prøvningsrapporten.



### Prøvningsbestemmelser:

Laboratorium: DS/EN ISO 140  
Målemetode: DS/EN ISO 140  
Vurdering: DS/EN ISO 717

**Objekttype:** 60mm MATADOR® - væg, standardvæg, hel stålblade  
1,25mm forside, perforeret stålblade 1,25mm bagside, kerne 55mm  
mineraluld.



Frekvens f (Hz)	R 1/3-oktav (dB)
100 125 160	24,0 16,0 17,0
200 250 315	20,0 25,0 23,0
400 500 630	30,0 32,0 36,0
800 1000 1250	37,0 41,0 44,0
1600 2000 2500	43,0 45,0 44,0
3150 4000 5000	43,0 (42) (42)
R <sub>w</sub> C C <sub>tr</sub>	35 -2 -6

## MATADOR® - 150mm væg hel stålkassette/hel stålkassette


Testen er foretaget af Skandinavisk Lydteknik.  
Nedenstående resultater er en afskrift af testrapport.  
En fuldstændig beskrivelse af testen fremgår  
af prøvningsrapporten.



### Prøvningsbestemmelser:

Laboratorium: DS/EN ISO 140  
Målemetode: DS/EN ISO 140  
Vurdering: DS/EN ISO 717

**Objekttype:** 150mm MATADOR® - væg, standardvæg, hel stålblade  
1,25mm begge sider, kerne 55mm mineraluld.

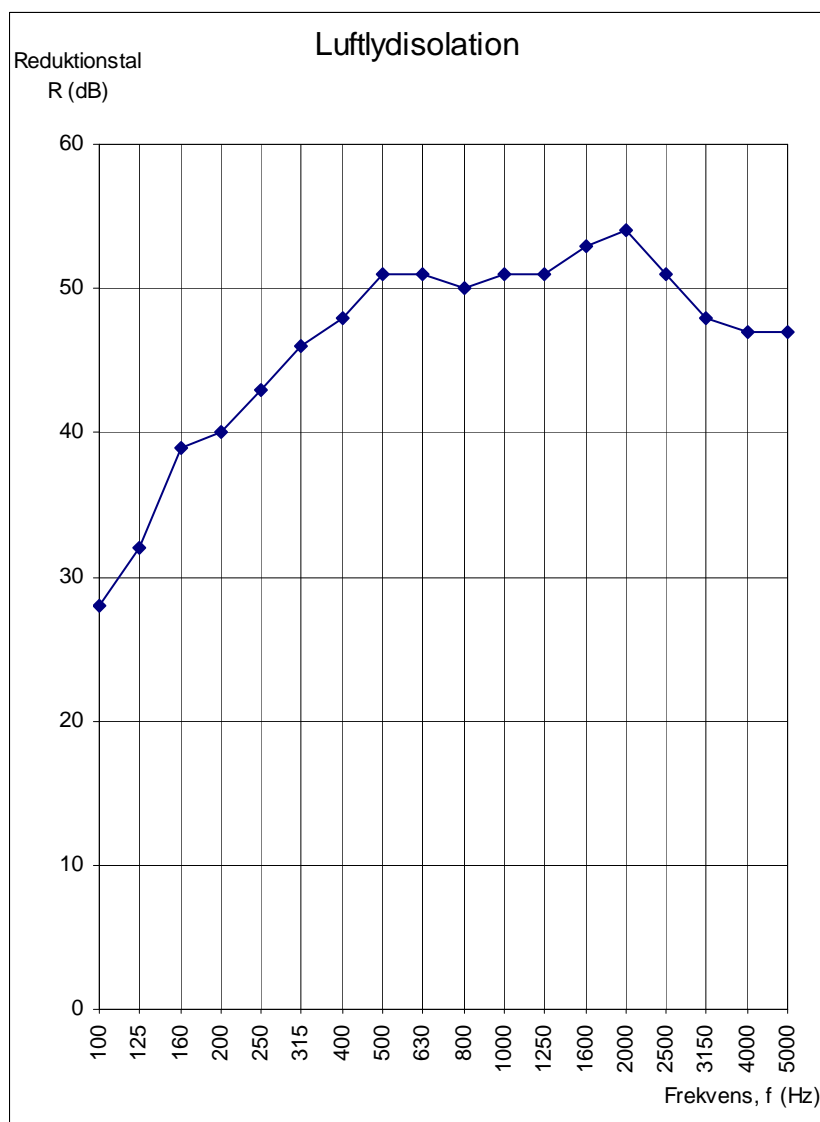

Frekvens f (Hz)	R 1/3-oktav (dB)
100 125 160	28,0 32,0 39,0
200 250 315	40,0 43,0 46,0
400 500 630	48,0 51,0 51,0
800 1000 1250	50,0 51,0 51,0
1600 2000 2500	53,0 54,0 51,0
3150 4000 5000	48,0 (47) (47)
R <sub>w</sub> C C <sub>tr</sub>	50 -2 -6

## MATADOR® - 150mm væg hel stålkassette/perforeretkassette


Testen er foretaget af Skandinavisk Lydteknik.  
Nedenstående resultater er en afskrift af testrapport.  
En fuldstændig beskrivelse af testen fremgår  
af prøvningsrapporten.

### Prøvningsbestemmelser:

Laboratorium: DS/EN ISO 140  
Målemetode: DS/EN ISO 140  
Vurdering: DS/EN ISO 717



**Objekttype:** 150mm MATADOR® - væg, standardvæg, hel stålblade  
1,25mm forside, perforeret stålblade 1,25mm bagside, kerne 55mm  
mineraluld.

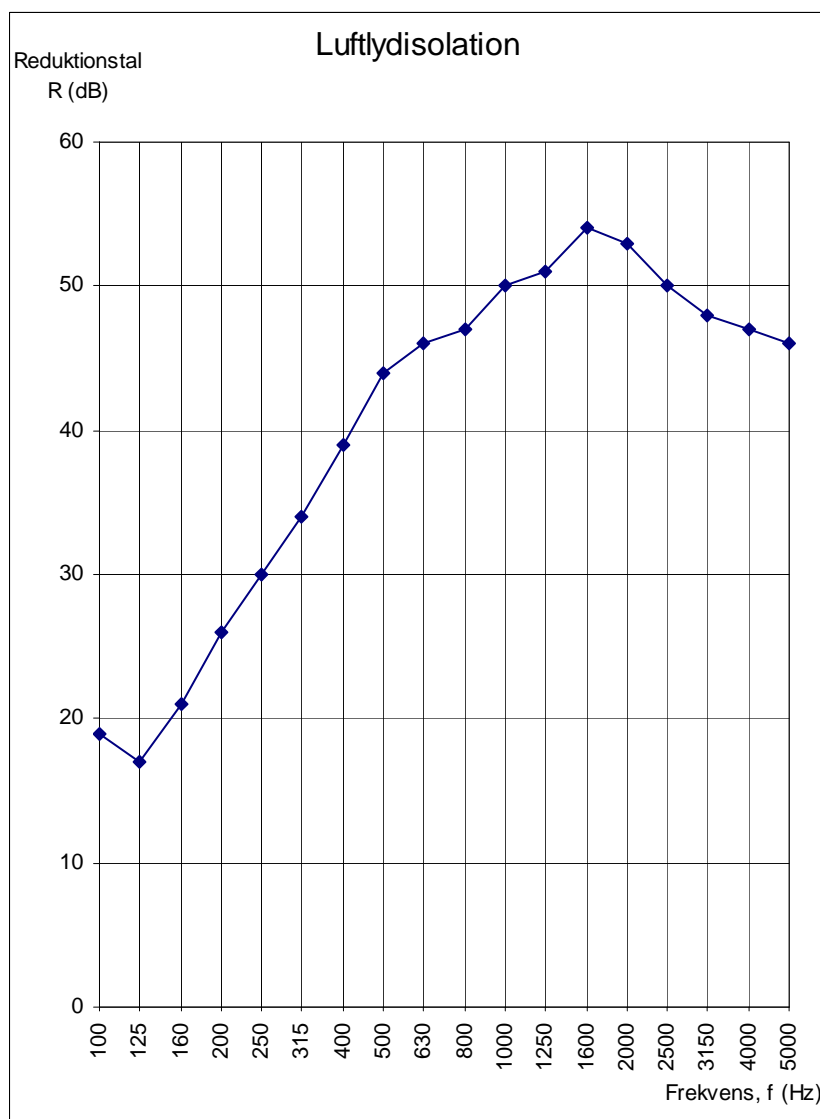

Frekvens f (Hz)	R 1/3-oktav (dB)
100 125 160	19,0 17,0 21,0
200 250 315	26,0 30,0 34,0
400 500 630	39,0 44,0 46,0
800 1000 1250	47,0 50,0 51,0
1600 2000 2500	54,0 53,0 50,0
3150 4000 5000	48,0 (47) (46)
R <sub>w</sub> C C <sub>tr</sub>	41 -3 -9